


Arden Varmeværk A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2023

Brændselsfordeling i procent

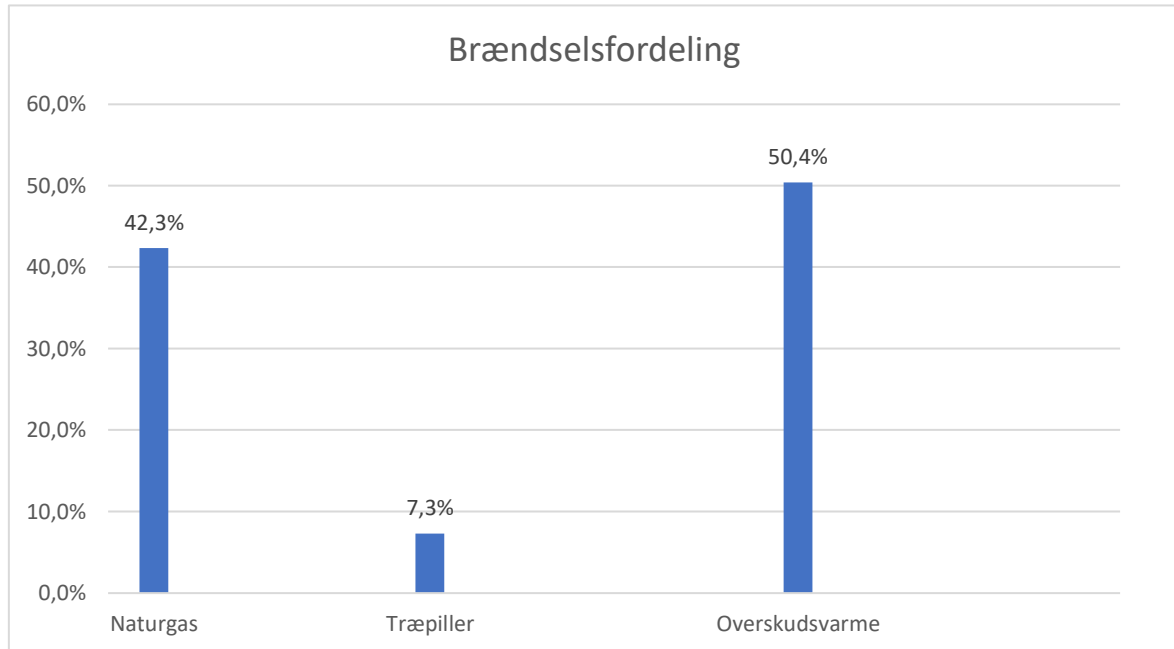

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	57,7%
---	--------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ	Fjernvarme pr. kWh
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	28,4 kg/GJ	102,2 g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	0,9 g/GJ	3,3 mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	0,9 g/GJ	3,4 mg/kWh
Drivhusgasser i alt	28,4 kg/GJ	102,2 g/kWh
Udledning af SO ₂	1,4 g/GJ	5,0 mg/kWh
Udledning af Nox	27,1 g/GJ	97,7 mg/kWh
Inddata periode: 01-01-2023 - 31-12-2023		

Kontaktoplysninger:

Selskab	Arden Varmeværk A.m.b.a.
CVR-nr.	70874814
Adresse	Myhlenbergvej 64, 9510 Arden
Telefon	98 56 19 38
Mail	info@ardenvarmevaerk.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO ₂ -udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO ₂ -udledning end et gasfyr
	Højere CO ₂ -udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

