


Arden Varmeværk A.m.b.a.

Fjernvarmedeklaration 2025

Brændselsfordeling i procent

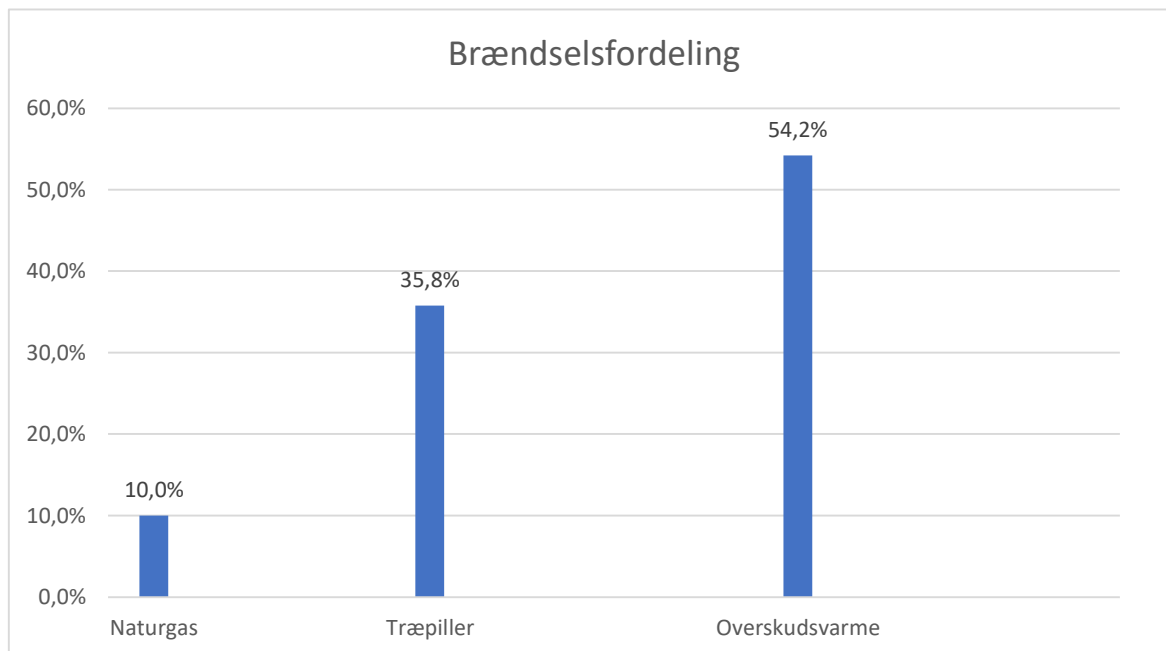

Samlet andel vedvarende energi inkl. el:	90,0%
---	--------------

Miljødeklaration:

Emissioner til luften	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
Udledning af CO ₂ (Drivhusgas)	5,7	kg/GJ	20,7	g/kWh
Udledning af CH ₄ (Drivhusgas)	12,3	g/GJ	44,4	mg/kWh
Udledning af N ₂ O (Drivhusgas)	2,2	g/GJ	7,9	mg/kWh
CO₂-ækvivalenter i alt	6,7	kg/GJ	24,1	g/kWh
Udledning af SO ₂	5,8	g/GJ	21,0	mg/kWh
Udledning af Nox	52,7	g/GJ	189,6	mg/kWh
Inddata periode: 01.01.2025 - 31.12.2025				

Kontaktoplysninger:

Selskab	Arden Varmeværk A.m.b.a.
CVR-nr.	70874814
Adresse	Myhlenbergvej 64, 9510 Arden
Telefon	98 56 19 38
Mail	info@ardenvarmevaerk.dk

Udarbejdet af:

JPH ENERGI A/S Rådgivende ingeniørfirma

Slotsgade 88
9330 Dronninglund
Telefon 98 84 11 55
E-mail: jph@jph.dk

Danmarksvej 30 H1
8660 Skanderborg
Telefon 75 85 95 40
E-mail: skanderborg@jph.dk



Rangering iht. Energistyrelsens rangeringsmodel

Værkets rangering

Grøn

Rangeringsmodellens grænseværdier

	Lavere CO2e-udledning end luft-vand varmepumpe
	Lavere CO2e-udledning end et gasfyr
	Højere CO2e-udledning end et gasfyr

Rangeringsmodellen:

DK1

